

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

AC GAUGE SET

MODEL:YB-040

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AC Gauge Set

MODEL:YB-040



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

Model	YB-040
Pressure Range	Positive: 0-1kg/cm ² ; Negative: 0-70CM/Hg
Product Dimensions	440*275*90mm
Net Weight (kg)	3

PART LIST

model	picture	CB07
manifold gauge		1
hose		4
connector		4
connector		4
connector		4
connector		4
connector		1

SECURITY & WARNINGS

1. **Warning: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.** Please read the manual & operation instructions for the manifold or equipment.



2. Not exceed 80% of the claimed range of manifolds when using.
3. Improper operation may lead to leakage or personal injury.
4. The refrigeration gauge has been calibrated at the factory; however, due to handling and shipping, it may be slightly out of adjustment. To adjust, unscrew and firmly hold the center screw fixed with a screwdriver, and with thumb and forefinger gripping the pointer near the center, gently turn the pointer to zero. Repeat carefully if not on zero.

IMPORTANT:

1. Gauges are available for most refrigerants in°F.
2. Please read before putting new equipment into operation.
3. The compound rubber forms seals around the valve stem. Tighten the valve nut a quarter to half turn to take up the set before commencing operation and retighten as necessary to keep the seal tight.

NOTE: Check the equipment manufacturer catalog or instruction sheets for specific recommendations on refrigerant charges, oil changes, and service procedures for any particular piece of equipment.

WARNING! To prevent personal injury.

Wear goggles when working with refrigerants. Contact with refrigerants may cause injury.

Wear gloves when working with refrigerants. Contact with refrigerants may cause injury.

4. CALIFORNIA PROPOSITION


This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

5. This manifold is designed for use by technically trained refrigeration and air conditioning service technicians. Due to the unusually **HIGH PRESSURE AND HAZARDOUS GASES IN ALL SYSTEM.**

Misapplication could result in injury or death. The manufacturer warns against the sale or use of this product by anyone other than professionally trained personnel.

OPERATION

When it is just started, the pointer will shake badly. Adjust the air inlet valve of the vacuum gauge to reduce the air intake, and the pointer will not shake so badly.

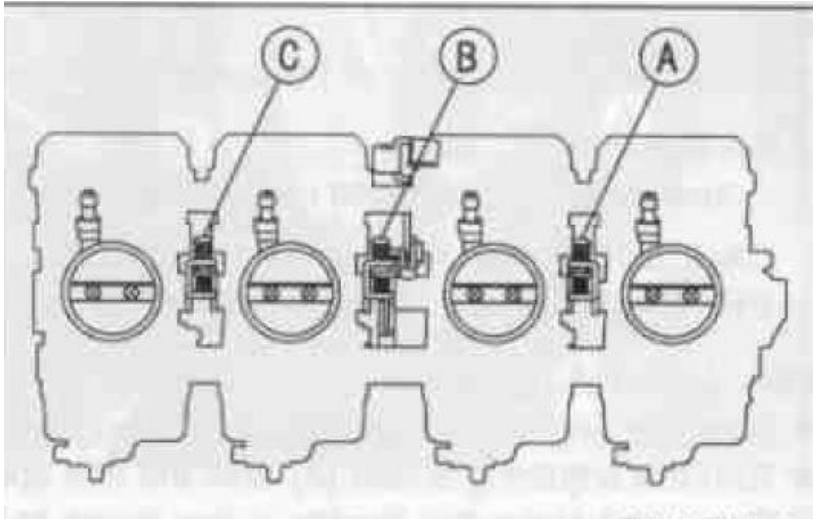

See the above figure.

After the engine reaches the operating temperature, start the adjustment work.

After adjusting A and C, turn B

Balance left and right.

Either A or C can be adjusted first.

But be sure to adjust A and C before turning B.

Let's turn C first. The vacuum gauge reading of the first cylinder and the second cylinder begins to change.

Adjust it to the same, and then adjust the screw a to adjust the vacuum value of the third and fourth cylinders to the same.

The normal vacuum value of the first and second cylinders is 25cmhg.

The vacuum value of the third and fourth cylinders is 23cmhg.

At this time, turn the B screw to adjust the balance of the left and right vacuum values.



Step 1



Step 2



Step 3



Step 4

See the above figure, connection mode

If the pointer does not return to zero due to accidentally falling on the tool, it can also be manually adjusted and used normally after returning to zero.

Use a slotted screwdriver (flat screwdriver) to pry open and adjust.

As shown in the figure, when the red arrow is turned down, the pointer will move left and down.

When the green arrow is turned down, the pointer will move down and to the right.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ENSEMBLE DE JAUGES DE COURANT ALTERNATIF

MODÈLE : YB-040

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ensemble de jauge de courant alternatif

MODÈLE : YB-040



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	YB-040
Plage de pression	Positif : 0-1 kg/cm ² ; Négatif : 0-70 cm/Hg
Dimensions du produit	440*275*90mm
Poids net (kg)	3

LISTE DES PIÈCES

modèle	image	CB07
jauge de collecteur		1
tuyau		4
connecteur		4
connecteur		4
connecteur		4
connecteur		4
connecteur		1

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS



1. Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions attentivement. Veuillez lire le manuel et l'opération instructions pour le collecteur ou l'équipement.
2. Ne pas dépasser 80 % de la plage de collecteurs revendiquée lors de l'utilisation.
3. Une utilisation incorrecte peut entraîner des fuites ou des blessures corporelles.
4. La jauge de réfrigération a été calibrée en usine ; cependant, en raison de manutention et d'expédition, il peut être légèrement déréglé. Pour régler, dévissez et maintenez fermement la vis centrale fixée avec un tournevis et avec le pouce et l'index en saisissant le pointeur près du centre, tournez doucement le pointeur vers zéro. Répétez soigneusement si ce n'est pas à zéro.

IMPORTANT:

1. Des jauges sont disponibles pour la plupart des réfrigérants en °F.
2. Veuillez lire attentivement avant de mettre en service un nouvel équipement.
3. Le caoutchouc composé forme des joints autour de la tige de soupape. Serrez l'écrou de soupape un quart à un demi-tour pour reprendre le jeu avant de commencer l'opération et resserrer comme nécessaire pour maintenir le joint étanche.

REMARQUE : Consultez le catalogue ou les fiches d'instructions du fabricant de l'équipement pour recommandations spécifiques sur les charges de réfrigérant, les changements d'huile et l'entretien procédures pour tout équipement particulier.

AVERTISSEMENT ! Pour éviter toute blessure corporelle.

Portez des lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des réfrigérants. Le contact avec les réfrigérants peut provoquer blessure.

Portez des gants lorsque vous travaillez avec des réfrigérants. Le contact avec les réfrigérants peut provoquer blessure.

4. PROPOSITION DE LA CALIFORNIE


Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme étant cancérigènes et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

5. Ce collecteur est conçu pour être utilisé par des techniciens en réfrigération et en climatisation. techniciens de service de climatisation. En raison de la **PRESSIION ET DE LA GAZ DANGEREUX DANS TOUS LES SYSTÈMES.**

Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures ou la mort. Le fabricant met en garde contre la vente ou l'utilisation de ce produit par toute personne autre que du personnel professionnel formé.

OPÉRATION

Au démarrage, l'aiguille tremblera fortement. Réglez la soupape d'admission d'air de la jauge à vide pour réduire l'admission d'air et l'aiguille ne tremblera pas trop.

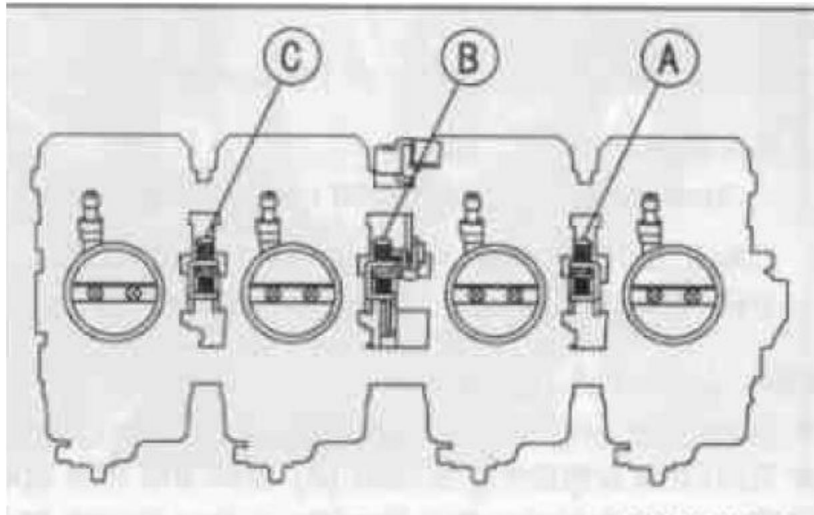

Voir la figure ci-dessus.

Une fois que le moteur a atteint la température de fonctionnement, démarrez les travaux de réglage.

Après avoir réglé A et C, tournez B

Équilibre gauche et droite.

On peut d'abord régler A ou C.

Mais assurez-vous d'ajuster A et C avant de tourner B.

Commençons par C. La lecture de la jauge à vide du premier cylindre et du deuxième cylindre commence à changer.

Régalez-le de la même manière, puis ajustez la vis a pour régler la valeur du vide de les troisième et quatrième cylindres sont identiques.

La valeur de vide normale des premier et deuxième cylindres est de 25 cmHg.

La valeur de vide des troisième et quatrième cylindres est de 23 cmHg.

À ce stade, tournez la vis B pour régler l'équilibre du vide gauche et droit valeurs.



Étape 1



Étape 2



Étape 3



Étape 4

Voir la figure ci-dessus, mode de connexion

Si le pointeur ne revient pas à zéro en raison d'une chute accidentelle sur l'outil, cela peut également être réglé manuellement et utilisé normalement après retour à zéro.

Utilisez un tournevis plat pour ouvrir et régler.

Comme le montre la figure, lorsque la flèche rouge est tournée vers le bas, le pointeur se déplace à gauche et en bas.

Lorsque la flèche verte est tournée vers le bas, le pointeur se déplace vers le bas et vers la droite.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

AC-Messgerätsatz

MODELL: YB-040

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AC-Messgerät-Set

MODELL: YB-040



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

PARAMETERLISTE

Modell	YB-040
Druckbereich	Positiv: 0–1 kg/cm ² ; Negativ: 0–70 cm/Hg
Produktabmessungen	440*275*90mm
Nettogewicht (kg)	3

TEILELISTE

Modell	Bild	CB07
Krümmermanometer		1
Schlauch		4
Anschluss		4
Anschluss		4
Anschluss		4
Anschluss		4
Anschluss		1

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE



1. **Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die**

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Betriebsanleitung **sorgfältig durch**.

Anweisungen für den Verteiler bzw. das Gerät.

2. Bei der Verwendung dürfen 80 % der angegebenen Reichweite der Verteiler nicht überschritten werden.

3. Unsachgemäßer Betrieb kann zu Leckagen oder Verletzungen führen.

4. Das Kältemessgerät wurde im Werk kalibriert. Aufgrund

Handhabung und Versand kann es leicht verstellt sein. Zum Einstellen die Schraube lösen und

Halten Sie die mittlere Schraube mit einem Schraubendreher fest und drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger

Halten Sie den Zeiger in der Mitte und drehen Sie ihn vorsichtig auf Null. Wiederholen Sie

vorsichtig, wenn nicht auf Null.

WICHTIG:

1. Für die meisten Kältemittel sind Messgeräte in °F erhältlich.

2. Bitte vor Inbetriebnahme neuer Geräte lesen.

3. Die Gummimischung dichtet den Ventilschaft ab. Ziehen Sie die Ventilmutter fest

eine Viertel- bis Halbdrehung, um den Satz aufzunehmen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen und wieder festziehen nach Bedarf, um die Versiegelung dicht zu halten.

HINWEIS: Prüfen Sie den Katalog oder die Bedienungsanleitungen des Geräteherstellers für spezifische Empfehlungen zu Kältemittelfüllung, Ölwechsel und Service

Verfahren für ein bestimmtes Gerät.

WARNUNG! Zur Vermeidung von Verletzungen.

Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Sie mit Kältemitteln arbeiten. Der Kontakt mit Kältemitteln kann

Verletzung.

Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie mit Kältemitteln arbeiten. Der Kontakt mit Kältemitteln kann

Verletzung.

4. KALIFORNIEN-VORSCHLAG

Dieses Produkt enthält Chemikalien, von denen der Staat Kalifornien weiß, dass sie Krebs verursachen und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden.

5. Dieser Verteiler ist für den Einsatz durch technisch geschulte Kälte- und Lufttechniker konzipiert.

Klimaanlagen-Servicetechniker. Aufgrund des ungewöhnlich **hohen Drucks und**


GEFÄHRLICHE GASE IN ALLEN SYSTEMEN.

Falsche Anwendung kann zu Verletzungen oder zum Tod führen. Der Hersteller warnt vor der

Verkauf oder Verwendung dieses Produkts durch andere als professionell geschultes Personal.

BETRIEB

Wenn es gerade gestartet wird, wird der Zeiger stark wackeln. Stellen Sie das Lufteinlassventil des Vakuummeters, um die Luftzufuhr zu verringern, und der Zeiger wird nicht so stark wackeln.

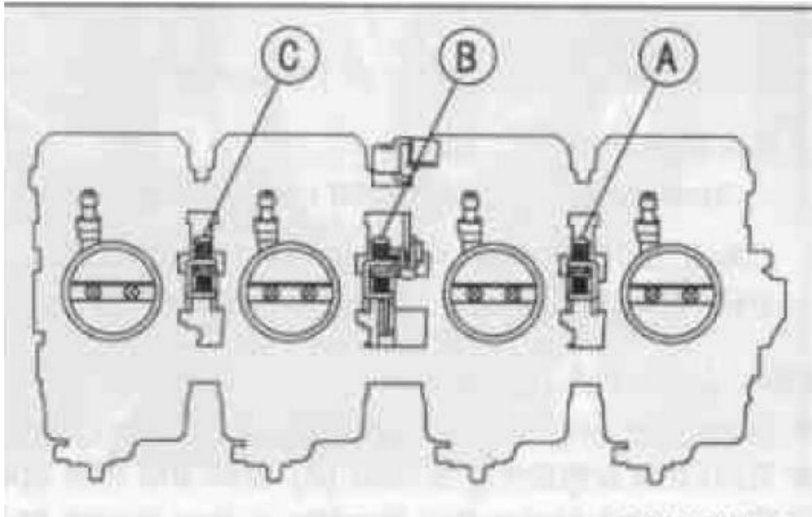

Siehe Abbildung oben.

Nachdem der Motor die Betriebstemperatur erreicht hat, beginnen Sie mit den Einstellarbeiten.

Nach dem Einstellen von A und C drehen Sie B

Balance nach links und rechts.

Entweder kann zuerst A oder C eingestellt werden.

Denken Sie jedoch daran, A und C einzustellen, bevor Sie B drehen.

Drehen wir zuerst C. Die Vakuumanzeige des ersten Zylinders und des zweiten Zylinder beginnt sich zu verändern.

Stellen Sie es auf den gleichen Wert ein und stellen Sie dann die Schraube a ein, um den Vakuumwert von einzustellen der dritte und vierte Zylinder in das gleiche.

Der normale Vakuumwert des ersten und zweiten Zylinders beträgt 25 cmHg.

Der Vakuumwert des dritten und vierten Zylinders beträgt 23 cmHg.

Drehen Sie nun die Schraube B, um das Gleichgewicht zwischen dem linken und rechten Vakuum einzustellen. Werte.



Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3

Siehe Abbildung oben, Verbindungsmodus

Wenn der Zeiger durch versehentliches Fallenlassen auf das Werkzeug nicht auf Null zurückkehrt, kann er kann auch manuell angepasst und nach der Nullstellung normal verwendet werden.

Zum Aufhebeln und Anpassen einen Schlitzschraubendreher (Flachschraubendreher) verwenden.

Wie in der Abbildung gezeigt, bewegt sich der Zeiger, wenn der rote Pfeil nach unten gedreht wird links und unten.

Wenn der grüne Pfeil nach unten gedreht wird, bewegt sich der Zeiger nach unten und nach rechts.



Schritt 4



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SET DI MISURATORI AC

MODELLO:YB-040

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Set di indicatori AC

MODELLO:YB-040



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO PARAMETRI

Modello	YB-040
Campo di pressione	Positivo: 0-1 kg/cm ² ; Negativo: 0-70 cm/Hg
Dimensioni del prodotto	440*275*90mm
Peso netto (kg)	3

ELENCO DEI PEZZI

modello	immagine	CB07
manometro collettore		1
tubo flessibile		4
connettore		4
connettore		4
connettore		4
connettore		4
connettore		1

SICUREZZA E AVVERTENZE

1. **Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'uso.**



manuale di istruzioni attentamente. Si prega di leggere il manuale e il funzionamento

istruzioni per il collettore o l'apparecchiatura.

2. Non superare l'80% della gamma di collettori dichiarata durante l'uso.

3. Un funzionamento improprio può causare perdite o lesioni personali.

4. Il misuratore di refrigerazione è stato calibrato in fabbrica; tuttavia, a causa di

movimentazione e spedizione, potrebbe essere leggermente fuori regolazione. Per regolare, svitare e

tenere saldamente la vite centrale fissata con un cacciavite e con il pollice e l'indice

afferrando il puntatore vicino al centro, ruotare delicatamente il puntatore sullo zero. Ripetere

con attenzione se non sullo zero.

IMPORTANTE:

1. Per la maggior parte dei refrigeranti sono disponibili indicatori in °F.

2. Leggere attentamente prima di mettere in funzione la nuova apparecchiatura.

3. La gomma composta forma delle guarnizioni attorno allo stelo della valvola. Serrare il dado della valvola

un quarto o mezzo giro per sollevare il set prima di iniziare l'operazione e serrare nuovamente

quanto necessario per mantenere la tenuta stagna.

NOTA: controllare il catalogo del produttore dell'attrezzatura o i fogli di istruzioni per

raccomandazioni specifiche su cariche di refrigerante, cambi d'olio e manutenzione

procedure per ogni particolare pezzo di equipaggiamento.

ATTENZIONE! Per prevenire lesioni personali.

Indossare occhiali protettivi quando si lavora con refrigeranti. Il contatto con i refrigeranti può causare

infortunio.

Indossare guanti quando si lavora con refrigeranti. Il contatto con i refrigeranti può causare

infortunio.

4. PROPOSTA DELLA CALIFORNIA

Questo prodotto contiene sostanze chimiche note allo Stato della California come cancerogene

e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi.

5. Questo collettore è progettato per l'uso da parte di personale tecnico specializzato in refrigerazione e aria

tecnici del servizio di condizionamento. A causa della **PRESSIONE insolitamente ALTA E**


GAS PERICOLOSI IN TUTTI I SISTEMI.

L'uso improprio potrebbe causare lesioni o morte. Il produttore mette in guardia contro l'

vendita o utilizzo di questo prodotto da parte di chiunque non sia personale professionalmente formato.

OPERAZIONE

Appena avviato, il puntatore tremerà molto. Regolare la valvola di ingresso dell'aria del vacuometro per ridurre l'aspirazione dell'aria e la lancetta non tremerà così tanto.

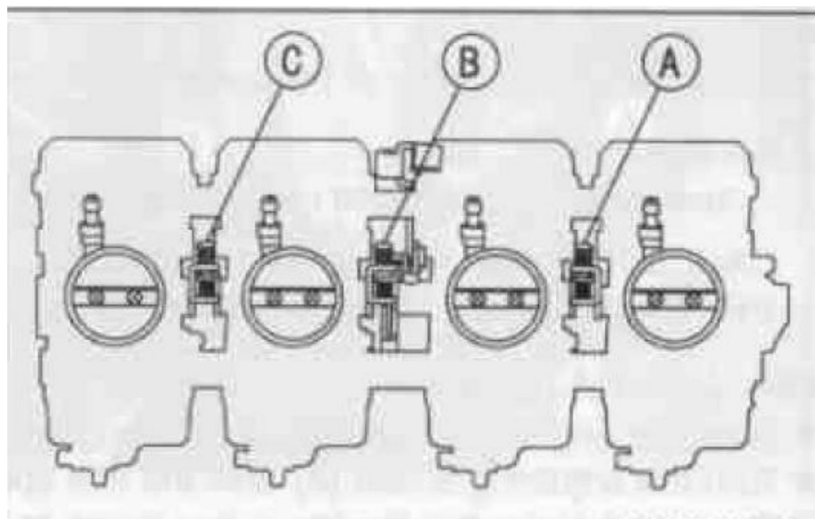

Vedere la figura sopra.

Una volta che il motore ha raggiunto la temperatura di esercizio, iniziare il lavoro di regolazione.

Dopo aver regolato A e C, ruotare B

Mantieni l'equilibrio tra destra e sinistra.

È possibile regolare prima A o C.

Ma assicuratevi di regolare A e C prima di girare B.

Giriamo prima C. La lettura del vacuometro del primo cilindro e del secondo cilindro inizia a cambiare.

Regolarlo allo stesso modo, quindi regolare la vite a per regolare il valore del vuoto di il terzo e il quarto cilindro allo stesso.

Il valore normale del vuoto del primo e del secondo cilindro è 25 cmhg.

Il valore del vuoto del terzo e del quarto cilindro è 23 cmhg.

A questo punto, ruotare la vite B per regolare l'equilibrio del vuoto sinistro e destro valori.



Passo 1



Passo 2



Passo 3

Vedere la figura sopra, modalità di connessione

Se il puntatore non torna a zero a causa di una caduta accidentale sullo strumento, può
può anche essere regolato manualmente e utilizzato normalmente dopo essere tornato a zero.

Utilizzare un cacciavite a taglio (cacciavite piatto) per fare leva e regolare.

Come mostrato nella figura, quando la freccia rossa è rivolta verso il basso, il puntatore si muoverà
a sinistra e in basso.

Quando la freccia verde è rivolta verso il basso, il puntatore si sposterà verso il basso e verso destra.



Passo 4



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

JUEGO DE MEDIDORES DE CA

MODELO: YB-040

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Juego de manómetros de CA

MODELO: YB-040



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	YB-040
Rango de presión	Positivo: 0-1 kg/cm ² ; Negativo: 0-70 cm/Hg
Dimensiones del producto	440*275*90 mm
Peso neto (kg)	3

LISTA DE PIEZAS

modelo	imagen	CB07
manómetro colector		1
manguera		4
conector		4
conector		4
conector		4
conector		4
conector		1

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS



1. Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las Manual de instrucciones con atención. Lea atentamente el manual y el manual de instrucciones. instrucciones para el colector o equipo.

2. No exceder el 80% del rango declarado de colectores durante su uso.

3. El uso inadecuado puede provocar fugas o lesiones personales.

4. El medidor de refrigeración ha sido calibrado en fábrica; sin embargo, debido a

Debido a la manipulación y el envío, puede que esté ligeramente desajustado. Para ajustarlo, desatornillelo y

Sujete firmemente el tornillo central fijado con un destornillador y con el pulgar y el índice.

Sujetando el puntero cerca del centro, gírelo suavemente hasta cero. Repita

con cuidado si no está en cero.

IMPORTANTE:

1. Hay medidores disponibles para la mayoría de los refrigerantes en °F.

2. Lea antes de poner en funcionamiento un equipo nuevo.

3. El compuesto de caucho forma sellos alrededor del vástago de la válvula. Apriete la tuerca de la válvula.

un cuarto a medio giro para ajustar el conjunto antes de comenzar la operación y volver a apretar

según sea necesario para mantener el sello hermético.

NOTA: Consulte el catálogo del fabricante del equipo o las hojas de instrucciones para

Recomendaciones específicas sobre cargas de refrigerante, cambios de aceite y servicio.

procedimientos para cualquier pieza particular de equipo.

¡ADVERTENCIA! Para evitar lesiones personales.

Utilice gafas protectoras cuando trabaje con refrigerantes. El contacto con refrigerantes puede provocar lesión.

Utilice guantes cuando trabaje con refrigerantes. El contacto con refrigerantes puede provocar lesión.

4. PROPUESTA DE CALIFORNIA

Este producto contiene sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de cáncer.

y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

5. Este colector está diseñado para ser utilizado por técnicos en refrigeración y aire acondicionado capacitados.

Técnicos de servicio de aire acondicionado. Debido a la inusualmente ALTA PRESIÓN Y


GASES PELIGROSOS EN TODO EL SISTEMA.

La aplicación incorrecta puede provocar lesiones o la muerte. El fabricante advierte contra el uso incorrecto.

venta o uso de este producto por parte de cualquier persona que no sea personal profesionalmente capacitado.

OPERACIÓN

Cuando recién se inicia, el puntero se mueve mucho. Ajuste la válvula de entrada de aire del manómetro de vacío para reducir la entrada de aire y el puntero no se moverá tanto.

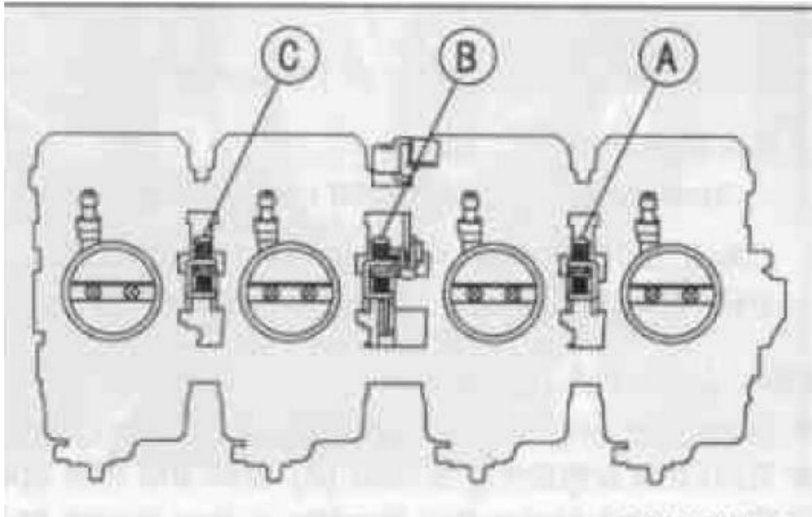

Vea la figura de arriba.

Una vez que el motor alcance la temperatura de funcionamiento, comience el trabajo de ajuste.

Después de ajustar A y C, gire B

Equilibrio izquierda y derecha.

Se puede ajustar primero A o C.

Pero asegúrese de ajustar A y C antes de girar B.

Giremos primero C. La lectura del manómetro de vacío del primer cilindro y del segundo cilindro comienza a cambiar.

Ajústelo al mismo y luego ajuste el tornillo a para ajustar el valor de vacío de el tercer y cuarto cilindros al mismo.

El valor de vacío normal del primer y segundo cilindro es de 25 cmhg.

El valor de vacío del tercer y cuarto cilindro es de 23 cmhg.

En este momento, gire el tornillo B para ajustar el equilibrio del vacío izquierdo y derecho. valores.



Paso 1



Paso 2



Paso 3



Paso 4

Vea la figura anterior, modo de conexión

Si el puntero no vuelve a cero debido a una caída accidental sobre la herramienta, puede

También se puede ajustar manualmente y utilizar normalmente después de volver a cero.

Utilice un destornillador de punta ranurada (destornillador plano) para abrir y ajustar.

Como se muestra en la figura, cuando la flecha roja está hacia abajo, el puntero se moverá izquierda y abajo.

Cuando la flecha verde está hacia abajo, el puntero se moverá hacia abajo y hacia la derecha.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ZESTAW WSKAŹNIKÓW AC

MODEL:YB-040

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zestaw wskaźników AC

MODEL:YB-040



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

LISTA PARAMETRÓW

Model	YB-040
Zakres ciśnienia	Dodatni: 0-1 kg/cm ² ; Ujemny: 0-70 CM/Hg
Wymiary produktu 440*275*90mm	
Masa netto (kg)	3

LISTA CZĘŚCI

model	zdjęcie	CB07
wskaźnik kolektora		1
wąż gumowy		4
złącze		4
złącze		4
złącze		4
złącze		4
złącze		1

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA



1. Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. instrukcję obsługi uważnie. Przeczytaj instrukcję i obsługę instrukcje dotyczące kolektora lub sprzętu.

2. Nie przekraczać 80% deklarowanego zakresu rozdzielaczy podczas użytkowania.

3. Nieprawidłowa obsługa może spowodować wyciek lub obrażenia ciała.

4. Wskaźnik chłodzenia został skalibrowany w fabryce; jednak ze względu na obsługę i wysyłki, może być lekko rozregulowany. Aby wyregulować, odkręć i mocno przytrzymaj śrubę centralną za pomocą śrubokręta, a także kciukiem i palcem wskazującym chwytając wskaźnik blisko środka, delikatnie przekręć wskaźnik do zera. Powtórz ostrożnie, jeśli nie na zero.

WAŻNY:

1. Dla większości czynników chłodniczych dostępne są wskaźniki wyrażone w °F.
2. Przed uruchomieniem nowego sprzętu należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
3. Mieszanka gumowa tworzy uszczelki wokół trzonu zaworu. Dokręć nakrętkę zaworu ćwierć do pół obrotu, aby podnieść zestaw przed rozpoczęciem pracy i dokręcić w razie konieczności, aby zachować szczelność uszczelnienia.

UWAGA: Sprawdź katalog producenta sprzętu lub instrukcje.

szczegółowe zalecenia dotyczące napełniania czynnikiem chłodniczym, wymiany oleju i serwisowania procedury dla każdego konkretnego elementu wyposażenia.

OSTRZEŻENIE! Aby zapobiec obrażeniom ciała.

Podczas pracy z czynnikami chłodniczymi należy nosić okulary ochronne. Kontakt z czynnikami chłodniczymi może powodować obrażenia.

Podczas pracy z czynnikami chłodniczymi należy nosić rękawice. Kontakt z czynnikami chłodniczymi może powodować obrażenia.

4. PROPOZYCJA KALIFORNII


Ten produkt zawiera substancje chemiczne, o których władze stanu Kalifornia wiedzą, że powodują raka oraz wady rozwojowe płodu i inne szkody reprodukcyjne.

5. Kolektor ten przeznaczony jest do użytku przez przeszkolonych technicznie pracowników branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. serwisanci klimatyzacji. Ze względu na niezwykle WYSOKIE CIŚNIENIE I NIEBEZPIECZNE GAZY WE WSZYSTKICH SYSTEMACH.

Niewłaściwe zastosowanie może spowodować obrażenia lub śmierć. Producent ostrzega przed sprzedaż lub użytkowanie tego produktu przez osoby inne niż personel przeszkolony zawodowo.

DZIAŁANIE

Gdy dopiero zaczynasz, wskaźnik będzie się mocno trząść. Wyreguluj zawór wlotu powietrza wskaźnik podciśnienia, aby zmniejszyć pobór powietrza, a wskazówka nie będzie się tak bardzo trząść.

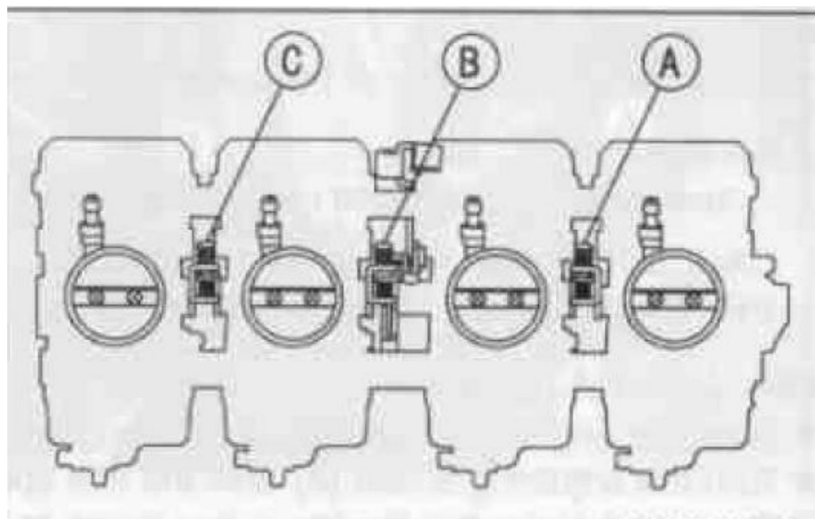

Zobacz powyższy rysunek.

Po osiągnięciu przez silnik temperatury roboczej można rozpocząć prace regulacyjne.

Po wyregulowaniu A i C, przekręć B

Zachowaj równowagę po lewej i prawej stronie.

Najpierw można dostosować A lub C.

Ale pamiętaj, żeby wyregulować A i C przed ustawieniem B.

Najpierw zajmijmy się C. Odczyt podciśnienia pierwszego cylindra i drugiego cylindra zaczyna się zmieniać.

Wyreguluj go do tej samej wartości, a następnie wyreguluj śrubę a, aby dostosować wartość podciśnienia trzeciego i czwartego cylindra do tego samego.

Normalna wartość podciśnienia w pierwszym i drugim cylindrze wynosi 25 cmHg.

Wartość podciśnienia trzeciego i czwartego cylindra wynosi 23 cmHg.

W tym momencie należy przekręcić śrubę B, aby wyregulować równowagę pomiędzy lewą i prawą stroną odkurzacza. wartości.



Krok 1



Krok 2



Krok 3



Krok 4

Zobacz powyższy rysunek, tryb połączenia

Jeżeli wskaźnik nie powróci do zera z powodu przypadkowego upadku na narzędzie, może to oznaczać, że Można je również ręcznie dostosować i używać normalnie po powrocie do zera.

Podważ i wyreguluj za pomocą płaskiego śrubokręta.

Jak pokazano na rysunku, po przesunięciu czerwonej strzałki w dół wskaźnik będzie się przesunął w lewo i w dół.

Po przekręceniu zielonej strzałki wskaźnik przesunie się w dół i w prawo.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

AC METER SET

MODEL:YB-040

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AC-meterset

MODEL:YB-040



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

PARAMETERLIJST

Model	YB-040
Drukbereik	Positief: 0-1 kg/cm ² ; Negatief: 0-70 cm/Hg
Productafmetingen	440*275*90mm
Nettogewicht (kg)	3

ONDERDELENLIJST

model	afbeelding	CB07
verdeelstukmeter		1
slang		4
verbindingsstuk		4
verbindingsstuk		4
verbindingsstuk		4
verbindingsstuk		4
verbindingsstuk		1

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN



1. **Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende instructies lezen: gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.** Lees de handleiding en de bediening zorgvuldig door.

instructies voor het verdeelstuk of de apparatuur.

2. Overschrijd bij gebruik niet 80% van het opgegeven bereik van de verdeelstukken.

3. Onjuist gebruik kan leiden tot lekkage of persoonlijk letsel.

4. De koelmeter is in de fabriek gekalibreerd, maar vanwege

behandeling en verzending, kan het enigszins afwijken van de afstelling. Om af te stellen, schroeft u los en

Houd de middelste schroef stevig vast met een schroevendraaier en met duim en wijsvinger

Pak de wijzer vast in het midden en draai de wijzer voorzichtig naar nul. Herhaal

voorzichtig, zo niet op nul.

BELANGRIJK:

1. Voor de meeste koelmiddelen zijn meters verkrijgbaar in °F.

2. Lees deze informatie aandachtig door voordat u nieuwe apparatuur in gebruik neemt.

3. Het rubber vormt een afdichting rond de klepsteel. Draai de klepmoer vast

een kwart tot een halve slag om de set op te pakken voordat u met de bediening begint en draai deze weer vast

indien nodig om de afdichting goed te houden.

OPMERKING: Raadpleeg de catalogus of instructiebladen van de fabrikant van de apparatuur voor specifieke aanbevelingen over koelmiddelvullingen, olieverseringen en service procedures voor een bepaald stuk apparatuur.

WAARSCHUWING! Om persoonlijk letsel te voorkomen.

Draag een veiligheidsbril bij het werken met koelmiddelen. Contact met koelmiddelen kan leiden tot blessure.

Draag handschoenen bij het werken met koelmiddelen. Contact met koelmiddelen kan leiden tot blessure.

4. CALIFORNIË-VOORSTEL

Dit product bevat chemicaliën waarvan de staat Californië weet dat ze kanker veroorzaken. en geboortefwijkingen of andere reproductieve schade.

5. Dit verdeelstuk is ontworpen voor gebruik door technisch geschoolde koel- en luchttechnici. technici voor airconditioningservice. Vanwege de ongewoon **HOGE DRUK EN**


GEVAARLIJKE GASSEN IN ALLE SYSTEMEN.

Verkeerde toepassing kan leiden tot letsel of overlijden. De fabrikant waarschuwt tegen de

verkoop of gebruik van dit product door iemand anders dan professioneel opgeleid personeel.

WERKING

Als het net is gestart, zal de wijzer erg schudden. Stel de luchtinlaatklep van de vacuümmeter om de luchtinlaat te verminderen, en de wijzer zal niet zo erg schudden.

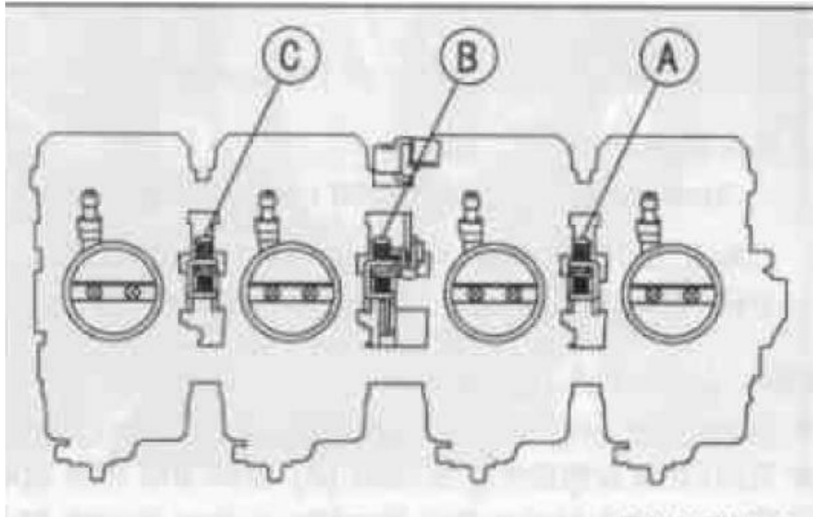

Zie bovenstaande afbeelding.

Zodra de motor de bedrijfstemperatuur heeft bereikt, kunt u beginnen met de afstelling.

Nadat u A en C hebt afgesteld, draait u B

Balans links en rechts.

Eerst kan A of C worden aangepast.

Zorg ervoor dat u A en C aanpast voordat u B draait.

Laten we eerst C draaien. De vacuümmeter van de eerste cilinder en de tweede cilinder begint te veranderen.

Stel het op dezelfde manier in en stel vervolgens de schroef a in om de vacuümwaarde van de derde en vierde cilinder op dezelfde manier.

De normale vacuümwaarde van de eerste en tweede cilinder bedraagt 25 cmhg.

De vacuümwaarde van de derde en vierde cilinder bedraagt 23cmhg.

Draai op dit moment aan de B-schroef om de balans tussen het linker- en rechtervacuüm aan te passen waarden.



Stap 1



Stap 2



Stap 3



Stap 4

Zie bovenstaande afbeelding, verbodingsmodus

Als de wijzer niet naar nul terugkeert omdat hij per ongeluk op het gereedschap is gevallen, kan dit

Ook handmatig worden aangepast en na terugkeer naar nul weer normaal worden gebruikt.

Gebruik een platte schroevendraaier om het open te wrikken en af te stellen.

Zoals in de afbeelding is weergegeven, zal de aanwijzer bewegen wanneer de rode pijl naar beneden wordt gedraaid links en omlaag.

Wanneer de groene pijl naar beneden wordt gedraaid, beweegt de aanwijzer naar beneden en naar rechts.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

AC-MÄTARE SET

MODELL:YB-040

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AC mätare set

MODELL:YB-040



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PARAMETERLISTA

Modell	YB-040
Tryckområde	Positiv: 0-1 kg/cm ² ; Negativ: 0-70 cm/Hg
Produktmått	440*275*90mm
Nettovikt (kg)	3

DELLISTA

modell	bild	CB07
grenrörsmätare		1
slang		4
kontakt		4
kontakt		4
kontakt		4
kontakt		4
kontakt		1

SÄKERHET OCH VARNINGAR



1. Varning: För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant. Läs bruksanvisningen och bruksanvisningen instruktioner för grenröret eller utrustningen.

2. Inte överstiga 80 % av det påstådda sortimentet av grenrör vid användning.

3. Felaktig användning kan leda till läckage eller personskada.

4. Kylmätaren har kalibrerats på fabriken; dock pga

hantering och frakt, kan det vara något ojusterat. För att justera, skruva loss och

Håll mittskruven fast med en skruvmejsel och med tummen och pekfingeret

greppa pekaren nära mitten och vrid försiktigt pekaren till noll. Upprepa

försiktigt om inte på noll.

VIKTIG:

1. Mätare finns tillgängliga för de flesta köldmedier i °F.

2. Läs innan du tar ny utrustning i drift.

3. Det sammansatta gummit bildar tätningar runt ventilskaftet. Dra åt ventilmuttern ett kvart till ett halvt varv för att ta upp setet innan driftstart och dra åt igen vid behov för att hålla tätningen tät.

OBS: Kontrollera utrustningstillverkarens katalog eller instruktionsblad för specifika rekommendationer om köldmediefyllning, oljebyten och service förfaranden för en viss utrustning.

VARNING! För att förhindra personskador.

Använd skyddsglasögon när du arbetar med kylmedel. Kontakt med köldmedier kan orsaka skada.

Använd handskar när du arbetar med köldmedier. Kontakt med köldmedier kan orsaka skada.

4. KALIFORNIEN PROPOSITION

Denna produkt innehåller kemikalier som i delstaten Kalifornien är kända för att orsaka cancer och brith defekter eller annan reproduktionsskada.


5. Detta grenrör är designat för användning av tekniskt utbildad kylning och luft konditioneringsservicetekniker. På grund av det ovanligt HÖGA TRYCKET OCH FARLIGA GASER I ALLA SYSTEM.

Felaktig användning kan leda till skada eller dödsfall. Tillverkaren varnar för

försäljning eller användning av denna produkt av någon annan än professionellt utbildad personal.

DRIFT

När den precis har startat kommer pekaren att skaka illa. Justera luftinloppsventilen på vakuummätare för att minska luftintaget, och visaren skakar inte så mycket.

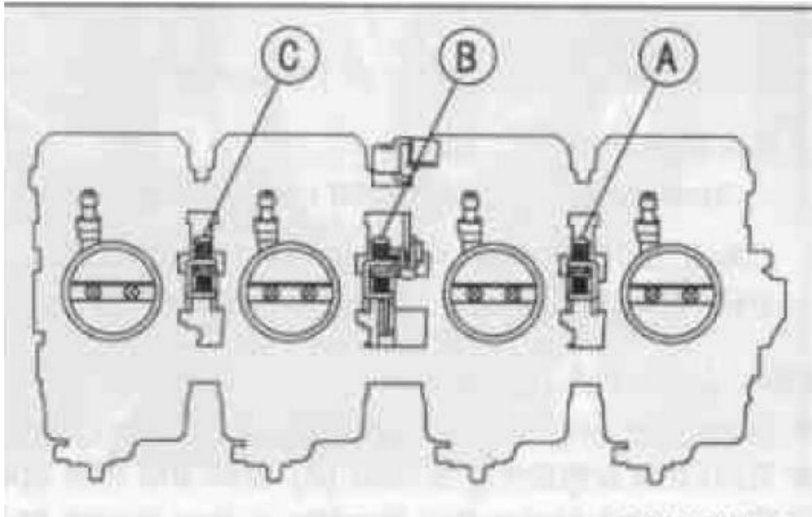

Se figuren ovan.

Efter att motorn har uppnått drifttemperatur, påbörja justeringsarbetet.

Efter att ha justerat A och C, vrid B

Balansera vänster och höger.

Antingen A eller C kan justeras först.

Men se till att justera A och C innan du vrid B.

Låt oss vända C först. Vakuummätaravläsningen för den första cylindern och den andra cylindern börjar förändras.

Justera den till samma, och justera sedan skruven a för att justera vakuumvärdet på den tredje och fjärde cylindern till densamma.

Det normala vakuumvärdet för den första och andra cylindern är 25 cmhg.

Vakuumvärdet för den tredje och fjärde cylindern är 23cmhg.

Vrid nu på B-skraven för att justera balansen mellan vänster och höger vakuum värden.



Steg 1



Steg 2



Steg 3



Steg 4

Se bilden ovan, anslutningsläge

Om visaren inte återgår till noll på grund av att den av misstag faller på verktyget, kan den även manuellt justeras och användas normalt efter att ha återgått till noll.

Använd en spårskruvmejsel (platt skruvmejsel) för att bända upp och justera.

Som visas i figuren, när den röda pilen vrids nedåt, kommer pekaren att flyttas vänster och ner.

När den gröna pilen vrids nedåt flyttas pekaren nedåt och åt höger.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support